

EG-Konformitätszertifikat

Nummer 0757-BPR-229-13-004
Erstellt am 18. Februar 2013



Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22.07.1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle - ift Rosenheim - eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

| | |
|--|---|
| Bauprodukt | Notausgangsverschlüsse mit Drückerbetätigung für 1- und 2- flügelige Türen |
| Produktfamilie | CASA Alpha |
| Produktbezeichnung/ Spezifikation | gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1 |
| in Verkehr gebracht durch | MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG Laufenstraße 172 , CH 4245 Kleinlützel |
| Herstellwerk | MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG Laufenstraße 172 , CH-4245 Kleinlützel |
| Verwendungszweck | zum Einsatz an Türen Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen |
| harmonisierte Norm | EN 179 : 2008 |
| Klassifizierung | Anlage 1 |

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm EN 179 : 2008 angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Notifizierte Stelle **0757** **ift Rosenheim**
EG-Referenz-Nr. Institut für Fenstertechnik e.V.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18. Februar 2013 ausgestellt. Die Verwendung des Zertifikats und Kennzeichnung der Produkte ist an einen bestehenden Zertifizierungsvertrag gebunden. Das Zertifikat gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte sind an einen bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 229PANIK 6039631 gebunden

ift Rosenheim
18. Februar 2013




ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Ulrich Sieberath
Institutsleiter

Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



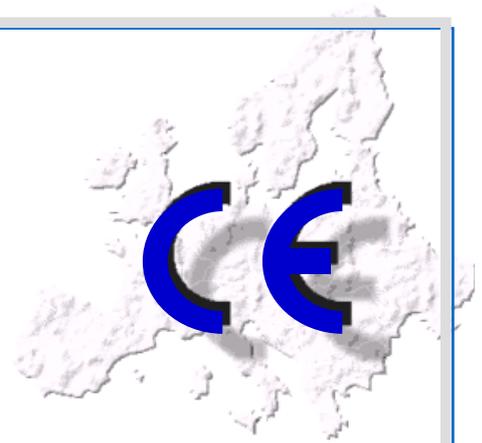

**Notausgangsverschlüsse nach EN 179 : 2008
für 1- und 2-flügelige Türen: Drückerbetätigung**

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Klassifizierung: | 3 | 7 | 6 | B | 1 | 3 | 4 | 2 | A | A |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Verwendungszweck zum Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Prüfbericht: 207 42641 vom 15. August 2011

Referenz-Prüfbericht: 12-002634-PR02 vom 30. November 2012

Referenz-Prüfbericht: 271 29972-2 vom 22. August 2005

Referenz-Prüfbericht: 271 30305-2 vom 12. Januar 2006

Verschlüsse:

| Nr. | Funktion | Bezeichnung | VS-Typ | Dornmaß [mm] | Entfernung [mm] | Stulp [mm] | Gegenbascule |
|-----|----------|---|--------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| 1 | E | 17014 PE-ZF CASA-Alpha | A | 60-80 | 72 PZ / 74 RZ* | 18 – 24 | -/- |
| 2 | B | 17017 PBa-ZF.2/.3 CASA-Alpha | A | 60-80 | 72 PZ / 74 RZ* | 18 – 24 | -/- |
| 3 | B | 17017 PBe-ZF.2/.3 CASA-Alpha | A | 60-80 | 72 PZ / 74 RZ* | 18 – 24 | -/- |
| 4 | E | 1859PE-ZF | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 – 24 | -/- |
| 5 | B | 1859PBa-ZF | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 – 24 | -/- |

*In Rahmen der Prüfungen wurden grundsätzlich Verschlüsse mit eingesetzten Profilzylindern nach DIN 18252 (PZ-Ausführung) geprüft. Bei Ausführungen als Rundzylinder ist durch maßliche Anpassung zu gewährleisten, dass die Funktion der Verschlüsse sichergestellt ist.




ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



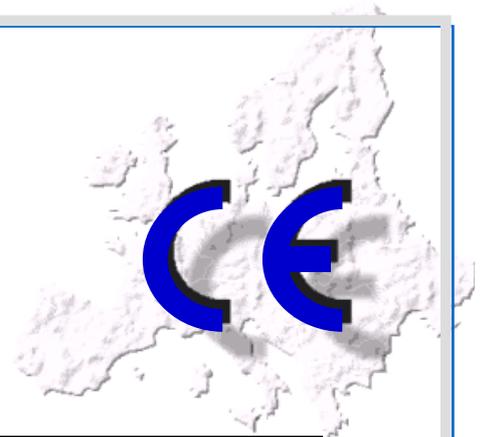

**Notausgangsverschlüsse nach EN 179 : 2008
für 1- flügelige Türen: Drückerbetätigung**

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Klassifizierung: | 3 | 7 | 6 | B | 1 | 3 | 4 | 2 | A | B |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Verwendungszweck: zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Prüfbericht: Nr. 12-002634-PR02 vom 30. November 2012

Referenz-Prüfbericht: Nr. 207 42641 vom 15. August 2011

Referenz-Prüfbericht: 271 29972-2 vom 22. August 2005

Referenz-Prüfbericht: 271 30305-2 vom 12. Januar 2006



ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



**Verschlüsse:**

| Nr. | Funk- tion | Bezeichnung | VS-Typ | Dornmaß [mm] | Entfernung [mm] | Stulp [mm] | Gegenbascule |
|-----|---------------|---------------------------------|--------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1 | E | 17014 PE.6/.7 CASA-Alpha | A | 60-80 | 72 PZ / 74 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 2 | D | 17016 PDa.2/.3 CASA-Alpha | A | 60-80 | 72 PZ / 74 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 3 | B | 17017 PBa.2/.3 CASA-Alpha | A | 60-80 | 72 PZ / 74 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 4 | E | 17018 PE-SV | A | 60-80 | 72 PZ / 74 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 5 | B | 17019 PBa-SV.2/.3 CASA-Alpha | A | 60-80 | 72 PZ / 74 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 6 | E | 1714 PE | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 7 | B | 1717PB | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 8 | E | 1718PE-SV | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 9 | B | 1719PBa-SV | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 10 | E | 1764PE | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 11 | B | 1767PBa | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 12 | E | 1768PE-SV | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 13 | E | 1850PE-SV | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 14 | B | 1850PBa-SV | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 15 | B | 1859PBa | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 16 | E | 1859PE | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 17 | D | 1859PDa | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 18 | E | 1856PE | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 - 24 | -/- |

*In Rahmen der Prüfungen wurden grundsätzlich Verschlüsse mit eingesetzten Profilylindern nach DIN 18252 (PZ-Ausführung) geprüft. Bei Ausführungen als Rundzylinder ist durch maßliche Anpassung zu gewährleisten, dass die Funktion der Verschlüsse sichergestellt ist.




ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



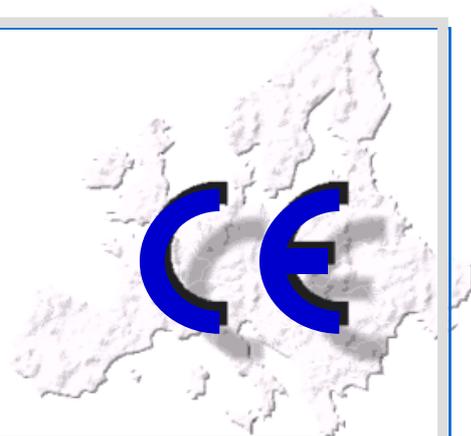

**Notausgangsverschlüsse nach EN 179 : 2008
für 1- flügelige Türen: Drückerbetätigung**

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Klassifizierung: | 3 | 7 | 6 | B | 1 | 3 | 4 | 2 | A | D |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Verwendungszweck: zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Prüfbericht: Nr. 12-002634-PR02 vom 30. November 2012

Referenz-Prüfbericht: Nr. 207 42641 vom 15. August 2011

Referenz-Prüfbericht: 271 29972-2 vom 22. August 2005

Referenz-Prüfbericht: 271 30305-2 vom 12. Januar 2006

Verschlüsse:

| Nr. | Funktion | Bezeichnung | VS-Typ | Dornmaß [mm] | Entfernung [mm] | Stulp [mm] | Gegenbascule |
|-----|----------|--------------------------------|--------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| 1 | D | 17016 PDe.2/3 CASA-Alpha | A | 60-80 | 72 PZ / 74 RZ* | 18 – 24 | -/- |
| 2 | B | 17017 PBe.2/3 CASA-Alpha | A | 60-80 | 72 PZ / 74 RZ* | 18 – 24 | -/- |
| 3 | B | 17019 PBe-SV.2/3 CASA-Alpha | A | 60-80 | 72 PZ / 74 RZ* | 18 – 24 | -/- |
| 4 | E | 1850PE-SV | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 – 24 | -/- |
| 5 | B | 1850PBe-SV | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 – 24 | -/- |
| 6 | E | 1859PE | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 - 24 | -/- |
| 7 | B | 1859PBe | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 – 24 | -/- |
| 8 | D | 1859PDe | A | 60-80 | 78 PZ / 78 RZ* | 18 – 24 | -/- |

*In Rahmen der Prüfungen wurden grundsätzlich Verschlüsse mit eingesetzten Profilylindern nach DIN 18252 (PZ-Ausführung) geprüft. Bei Ausführungen als Rundzylinder ist durch maßliche Anpassung zu gewährleisten, dass die Funktion der Verschlüsse sichergestellt ist.



ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757




EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-004

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005

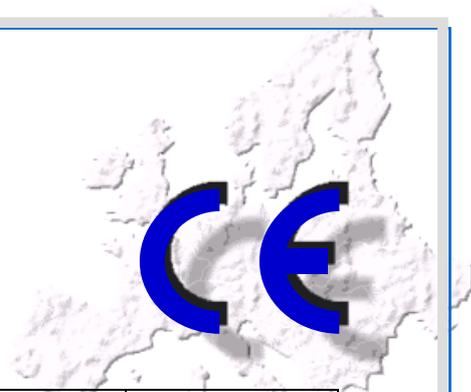

Außen- bzw. Innenbeschlag:

| Nr. | Hersteller | Typ | Kodierung |
|-----|-------------------------------|---|--|
| 1. | FSB Franz Schneider GmbH & Co | -/- | DO 20.3.01 DO 20.3.02 |
| 2. | HOPPE Holding AG | E5OG/3346/138GFI ; E138G1/3346 | DO 20.5.01 DO 20.5.02 DO 20.7.01 DO 20.7.02 DO 20.20.01 DO 20.20.02 |
| 3. | Grundmann Beschläge GmbH | 1554FHA, 1754FHA, 2254FHA, 2454FHA, 2554NFHA | -/- |
| 4. | ECO Schulte GmbH & Co. KG | D-116.AL, D-116.ER, D-335.ER | -/- |
| 5. | KABA AG | elologic c-lever | -/- |
| 6. | MSL AG | -/- | 5974; 5967; 5972; 5496; 5968; 5978; 5979 |
| 7. | MTS Metallbaubeschläge AG | 14.2890.8278, 14.2892.7002.78, 14.2852.7294.0, 14.2850.8294 | -/- |
| 8. | Glutz AG | 5033, 5038, 5046, 5054, 5055, 5059, 5061, 5062, 5064, 5065, 5066, 5069, 5083, 5088, 5089-5618, 5092, 5096, 5098, 5099, 5154, 5155, 5162, 5175-5618, 6031, 6032, 6045, 6046, 5066 | -/- |



ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757





Zubehör für die Verschlüsse:

| Bezeichnung | Art. Nr. |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Lappenschließblech | 1870.16 |
| Einrässchließblech | 1870.15 und 1877.15 |
| Einrässchließleiste | B-1855.15/21 und B-1854.15/21 |
| U-Schließblech | 1870.17, 1870.18 und 1870.19 |
| Sicherheits-Winkelschließblech | B-1854 |
| Winkelschließblech | 1877.11/18 |
| Riegelplatte | 1877.17/17 |
| Rundstange 10mm | 1724 |
| Rundrohr 10mm | 1725 |
| Stangenführung, inox | 1726 |
| Bodenschließmulde, inox | 1727 |
| Schaltenschloss | 1730 |
| Falztreibriegel | 1708 |
| Falztreibriegel | 17008 |
| Falztreibriegel | 1708 RSI |
| Falztreibriegel | 17008 RSI |
| Standflügelverriegelung | 1713 |
| Standflügelverriegelung | 17013 |
| Standflügelverriegelung | 1860 |



ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757

