

EG-Konformitätszertifikat

Nummer 0757-BPR-229-13-004
Erstellt am 18. Februar 2013



Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22.07.1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle - ift Rosenheim - eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Bauprodukt	Notausgangsverschlüsse mit Drückerbetätigung für 1- und 2- flügelige Türen
Produktfamilie	CASA und Tribloc
Produktbezeichnung/ Spezifikation	gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1
in Verkehr gebracht durch	MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG Laufenstraße 172 , CH 4245 Kleinlützel
Herstellwerk	MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG Laufenstraße 172 , CH-4245 Kleinlützel
Verwendungszweck	zum Einsatz an Türen Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen
harmonisierte Norm	EN 179 : 2008
Klassifizierung	Anlage 1

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm EN 179 : 2008 angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	0757	ift Rosenheim Institut für Fenstertechnik e.V.
---	-------------	--

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18. Februar 2013 ausgestellt. Die Verwendung des Zertifikats und Kennzeichnung der Produkte ist an einen bestehenden Zertifizierungsvertrag gebunden. Das Zertifikat gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte sind an einen bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 229PANIK 6039631 gebunden

ift Rosenheim
18. Februar 2013




ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Ulrich Sieberath
Institutsleiter

Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



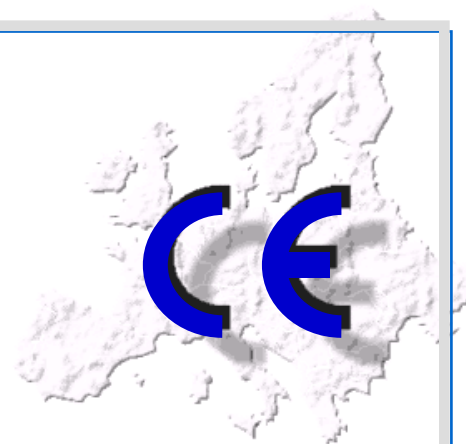

**Notausgangsverschlüsse nach EN 179 : 2008
für 1- und 2-flügelige Türen: Drückerbetätigung**

Klassifizierung:	3	7	6	B	1	3	4	2	A	A
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck zum Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Prüfbericht: 207 42641 vom 15. August 2011

Referenz-Prüfbericht: 12-002634-PR02 vom 30. November 2012

Referenz-Prüfbericht: 271 29972-2 vom 22. August 2005

Referenz-Prüfbericht: 271 30305-2 vom 12. Januar 2006

Verschlüsse:

Nr.	Funktion	Bezeichnung	VS-Typ	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Stulp [mm]	Gegenbascule
1	E	17014 PE-ZF CASA-Alpha	A	60-80	72 PZ / 74 RZ*	18 – 24	-/-
2	B	17017 PBa-ZF.2/3 CASA-Alpha	A	60-80	72 PZ / 74 RZ*	18 – 24	-/-
3	B	17017 PBe-ZF.2/3 CASA-Alpha	A	60-80	72 PZ / 74 RZ*	18 – 24	-/-
4	E	1859PE-ZF	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 – 24	-/-
5	B	1859PBa-ZF	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 – 24	-/-

*In Rahmen der Prüfungen wurden grundsätzlich Verschlüsse mit eingesetzten Profilzylindern nach DIN 18252 (PZ-Ausführung) geprüft. Bei Ausführungen als Rundzylinder ist durch maßliche Anpassung zu gewährleisten, dass die Funktion der Verschlüsse sichergestellt ist.




ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



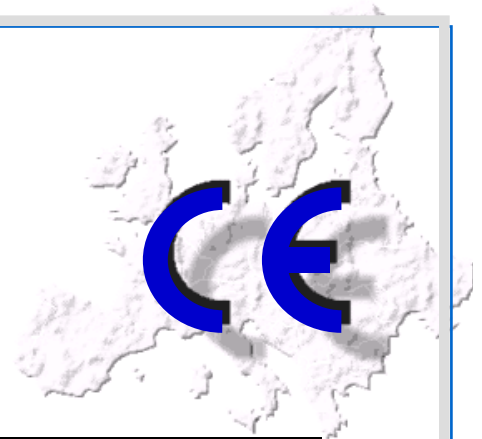

**Notausgangsverschlüsse nach EN 179 : 2008
für 1- flügelige Türen: Drückerbetätigung**

Klassifizierung:	3	7	6	B	1	3	4	2	A	B
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck: zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Prüfbericht: Nr. 12-002634-PR02 vom 30. November 2012

Referenz-Prüfbericht: Nr. 207 42641 vom 15. August 2011

Referenz-Prüfbericht: 271 29972-2 vom 22. August 2005

Referenz-Prüfbericht: 271 30305-2 vom 12. Januar 2006



ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



**Verschlüsse:**

Nr.	Funk- tion	Bezeichnung	VS-Typ	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Stulp [mm]	Gegenbascule
1	E	17014 PE.6/.7 CASA-Alpha	A	60-80	72 PZ / 74 RZ*	18 - 24	-/-
2	D	17016 PDa.2/.3 CASA-Alpha	A	60-80	72 PZ / 74 RZ*	18 - 24	-/-
3	B	17017 PBa.2/.3 CASA-Alpha	A	60-80	72 PZ / 74 RZ*	18 - 24	-/-
4	E	17018 PE-SV	A	60-80	72 PZ / 74 RZ*	18 - 24	-/-
5	B	17019 PBa-SV.2/.3 CASA-Alpha	A	60-80	72 PZ / 74 RZ*	18 - 24	-/-
6	E	1714 PE	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 - 24	-/-
7	B	1717PB	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 - 24	-/-
8	E	1718PE-SV	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 - 24	-/-
9	B	1719PBa-SV	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 - 24	-/-
10	E	1764PE	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 - 24	-/-
11	B	1767PBa	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 - 24	-/-
12	E	1768PE-SV	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 - 24	-/-
13	E	1850PE-SV	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 - 24	-/-
14	B	1850PBa-SV	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 - 24	-/-
15	B	1859PBa	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 - 24	-/-
16	E	1859PE	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 - 24	-/-
17	D	1859PDa	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 - 24	-/-
18	E	1856PE	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 - 24	-/-

*In Rahmen der Prüfungen wurden grundsätzlich Verschlüsse mit eingesetzten Profilylindern nach DIN 18252 (PZ-Ausführung) geprüft. Bei Ausführungen als Rundzylinder ist durch maßliche Anpassung zu gewährleisten, dass die Funktion der Verschlüsse sichergestellt ist.




ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



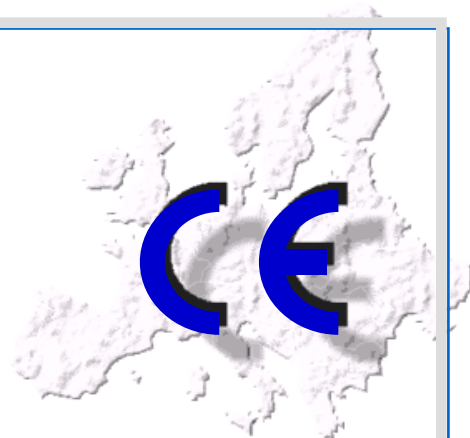

**Notausgangsverschlüsse nach EN 179 : 2008
für 1- flügelige Türen: Drückerbetätigung**

Klassifizierung:	3	7	6	B	1	3	4	2	A	D
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck: zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen

Referenz-Prüfbericht: Nr. 12-002634-PR02 vom 30. November 2012

Referenz-Prüfbericht: Nr. 207 42641 vom 15. August 2011

Referenz-Prüfbericht: 271 29972-2 vom 22. August 2005

Referenz-Prüfbericht: 271 30305-2 vom 12. Januar 2006

Verschlüsse:

Nr.	Funk- tion	Bezeichnung	VS-Typ	Dornmaß [mm]	Entfernung [mm]	Stulp [mm]	Gegenbascule
1	D	17016 PDe.2/3 CASA-Alpha	A	60-80	72 PZ / 74 RZ*	18 – 24	-/-
2	B	17017 PBe.2/3 CASA-Alpha	A	60-80	72 PZ / 74 RZ*	18 – 24	-/-
3	B	17019 PBe-SV.2/3 CASA-Alpha	A	60-80	72 PZ / 74 RZ*	18 – 24	-/-
4	E	1850PE-SV	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 – 24	-/-
5	B	1850PBe-SV	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 – 24	-/-
6	E	1859PE	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 - 24	-/-
7	B	1859PBe	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 – 24	-/-
8	D	1859PDe	A	60-80	78 PZ / 78 RZ*	18 – 24	-/-

*In Rahmen der Prüfungen wurden grundsätzlich Verschlüsse mit eingesetzten Profilylindern nach DIN 18252 (PZ-Ausführung) geprüft. Bei Ausführungen als Rundzylinder ist durch maßliche Anpassung zu gewährleisten, dass die Funktion der Verschlüsse sichergestellt ist.



ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757




EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-004

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005

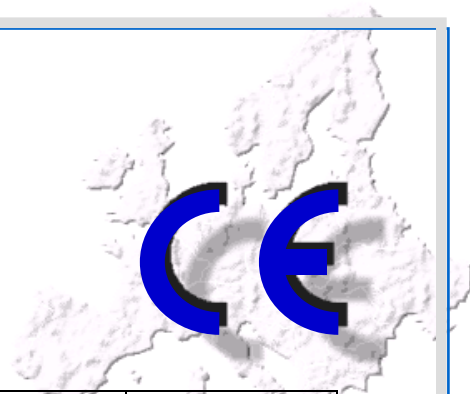

Außen- bzw. Innenbeschlag:

Nr.	Hersteller	Typ	Kodierung
1.	FSB Franz Schneider GmbH & Co	-/-	DO 20.3.01 DO 20.3.02
2.	HOPPE Holding AG	E5OG/3346/138GFI ; E138G1/3346	DO 20.5.01 DO 20.5.02 DO 20.7.01 DO 20.7.02 DO 20.20.01 DO 20.20.02
3.	Grundmann Beschläge GmbH	1554FHA, 1754FHA, 2254FHA, 2454FHA, 2554NFHA	-/-
4.	ECO Schulte GmbH & Co. KG	D-116.AL, D-116.ER, D-335.ER	-/-
5.	KABA AG	elologic c-lever	-/-
6.	MSL AG	-/-	5974; 5967; 5972; 5496; 5968; 5978; 5979
7.	MTS Metallbaubeschläge AG	14.2890.8278, 14.2892.7002.78, 14.2852.7294.0, 14.2850.8294	-/-
8.	Glutz AG	5033, 5038, 5046, 5054, 5055, 5059, 5061, 5062, 5064, 5065, 5066, 5069, 5083, 5088, 5089-5618, 5092, 5096, 5098, 5099, 5154, 5155, 5162, 5175-5618, 6031, 6032, 6045, 6046, 5066	-/-



ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de



Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757



EG – Konformitätszertifikat

Nummer: 0757-BPR-229-13-004

Ausgabedatum: 18. Februar 2013

Zertifizierungsvertrag 229PANIK 6039631 vom 31. Januar 2005



Zubehör für die Verschlüsse:

Bezeichnung	Art. Nr.
Lappenschließblech	1870.16
Einrässchließblech	1870.15 und 1877.15
Einrässchließleiste	B-1855.15/21 und B-1854.15/21
U-Schließblech	1870.17, 1870.18 und 1870.19
Sicherheits-Winkelschließblech	B-1854
Winkelschließblech	1877.11/18
Riegelplatte	1877.17/17
Rundstange 10mm	1724
Rundrohr 10mm	1725
Stangenführung, inox	1726
Bodenschließmulde, inox	1727
Schaltenschloss	1730
Falztreibriegel	1708
Falztreibriegel	17008
Falztreibriegel	1708 RSI
Falztreibriegel	17008 RSI
Standflügelverriegelung	1713
Standflügelverriegelung	17013
Standflügelverriegelung	1860



ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim, Germany
www.ift-rosenheim.de

Notifizierte Stelle
in bauaufsichtlichen Verfahren
EG-Referenz-Nr. 0757

